


ЭЛЕМЕНТ

Инструкция монтажа установки Элемент Стандарт ПЛЮС-20

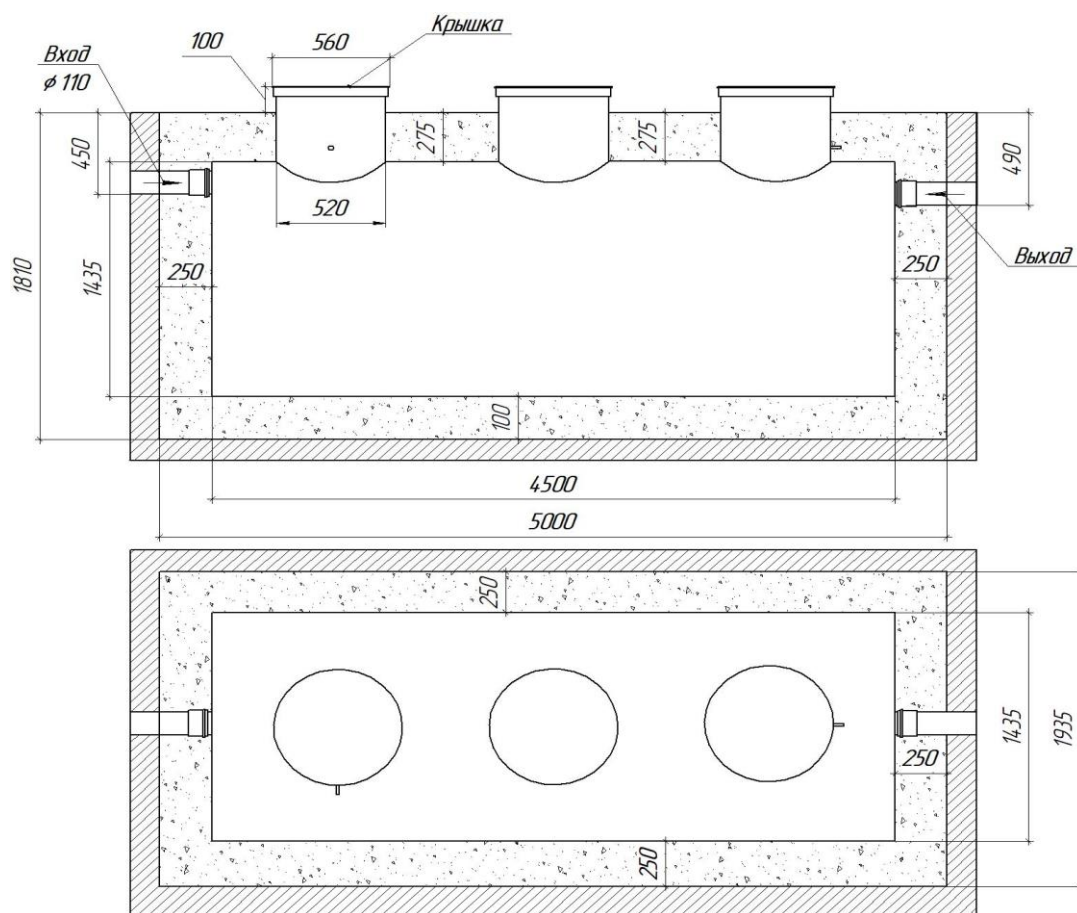

Параметры станции:

L длина	w ширина	d корпуса	h станции
4500	1435	1 430	1810

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1,9 x 5,0 м глубиной 1,8 м
2. Устройство песчаной подушки на дне котлована толщиной 10 см.
3. Установка станции в котлован на песчаную подушку.
4. Монтаж входного и выходного патрубков.
5. Обратная засыпка котлована - осуществляется параллельно с заполнением станции водой, на высоту выходящего патрубка (вода в целях пригруза); засыпается песком либо отсевом, при этом отсыпка начинается с добавлением цемента для получения Цементно-песчаной смеси в пропорции 5:1 и отсыпается на высоту 1,2 м далее отсыпается без добавления цемента.

В случае стабильности грунтов и отсутствия высоких грунтовых вод, допускается обратная отсыпка без добавления цемента.

Необходимый материал:

- | | |
|---------------------|---|
| 10,3 м ³ | Песок строительный или отсев |
| 1564 кг | Цемент (Марка 400 - 500) |
| 2,65 м ³ | Вода (Для заполнения станции в качестве пригруза) |

Необходимые работы:

- | | |
|---------------------|---|
| 17,5 м ³ | Объем выборки грунта |
| 7,1 м ³ | Смешивание песка и цемента для получения смеси ЦП |
| 10,2 м ³ | Обратная засыпка ЦПС и песка строительного |