



Вид А

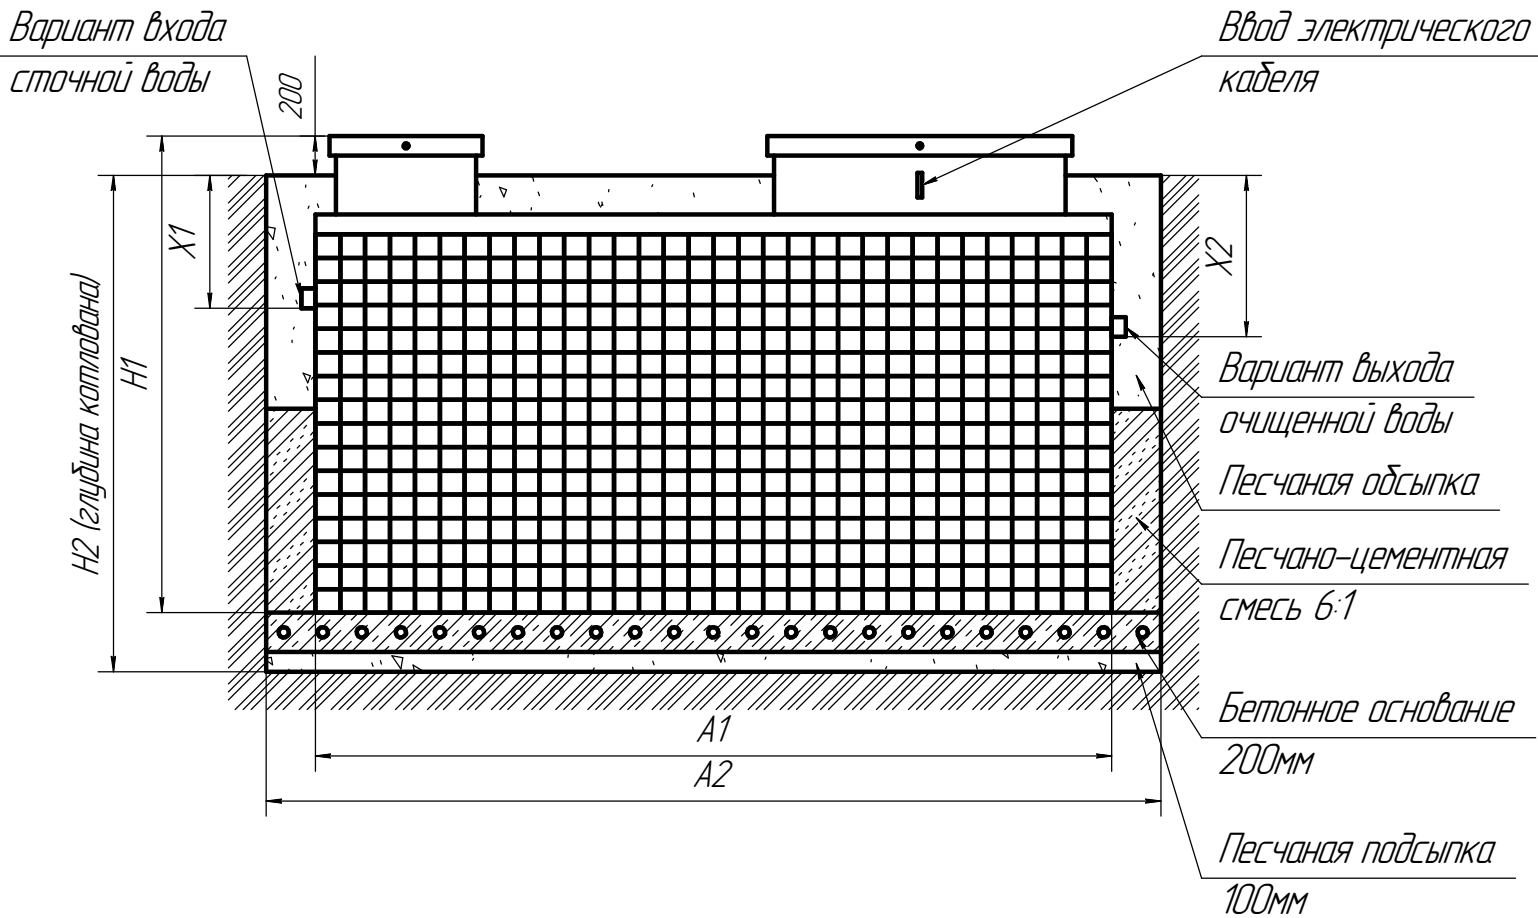

Вид сверху

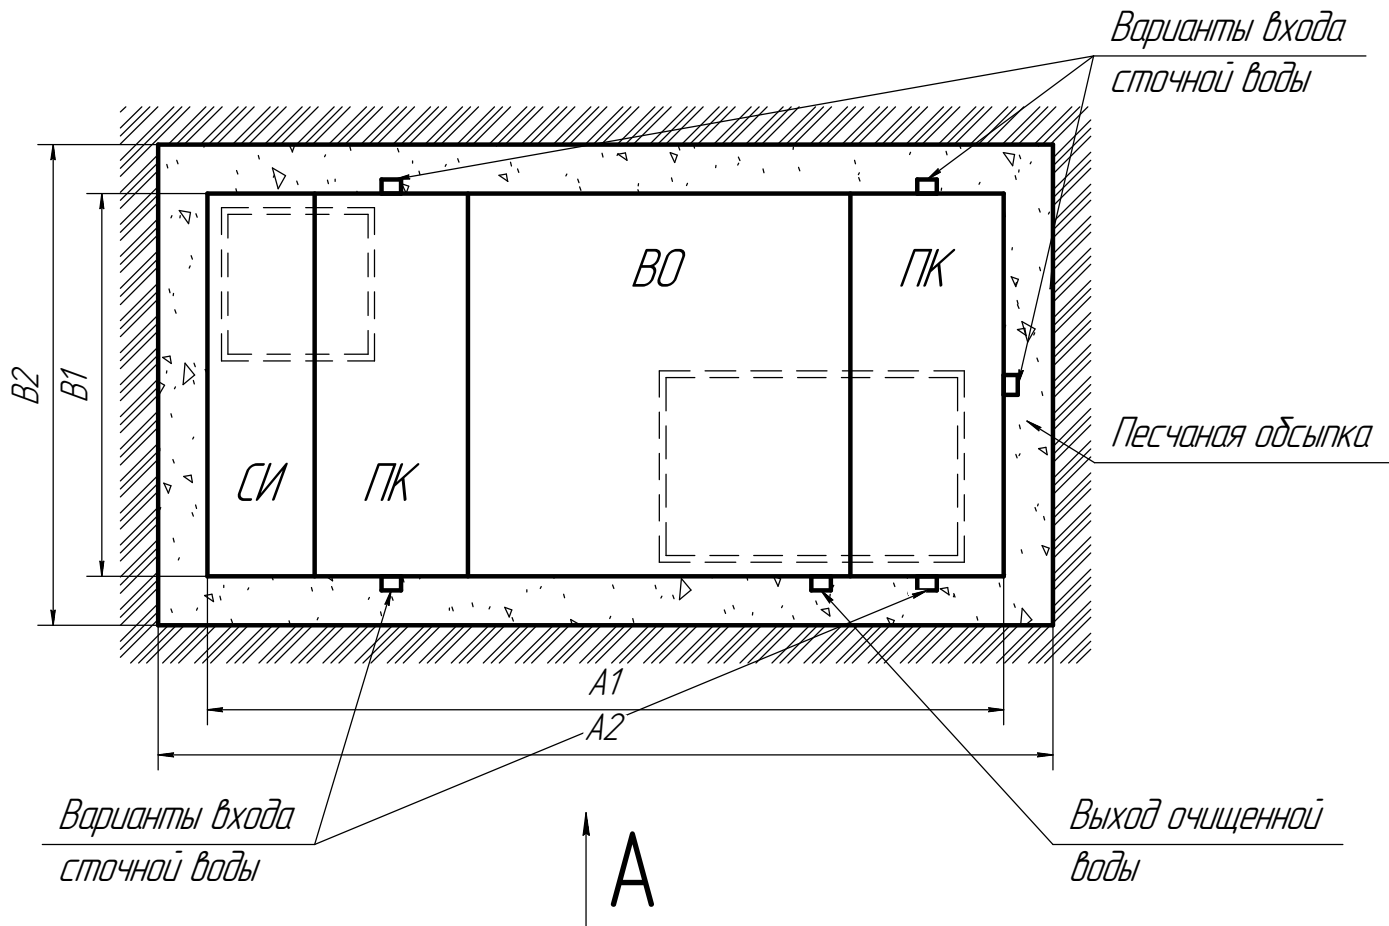

Габаритные размеры и обозначения Евробион АРТ75 (миди) самотек

А1	4160мм	Длина	2000мм
А2	4660мм	Ширина	4160мм
В1	2000мм	Высота	2530мм
В2	2500мм	Вес, макс	1140кг
Н1	2530мм	ВО – вторичный отстойник; ПК – приемная камера; СИ – стабилизатор ила	
Н2	2430мм		
Х1	до 750мм		
Х2	900мм		

Вход стоков – ввод трубы монтируется при монтаже, либо, по желанию заказчика, на заводе изготовителя (в соответствии с размерами, указанными в заявке на врезку). Вход может осуществляться в любом месте в ПК. Выход очищенной воды – труба $\phi 110$ монтируется на заводе. Монтажные и земляные работы проводить согласно СП 129.13330.2019 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

Пояснение к схеме

	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1550	1850	450	750
Выход очищенной воды	1400	1400	900	900

Рекомендации к монтажу:

1. Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации;
2. Монтаж станции производить на армированное бетонное основание и песчаную подсыпку, станцию не подвергать механическому воздействию, обратную засыпку осуществлять одновременно с заливкой станции водой для компенсации внутреннего и внешнего давления.
3. Нижний метр засыпать песчано-цементной смесью 6:1;
4. При определении отметки уровня земли учесть благоустройство участка.

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Установка очистки сточных вод		
						Стадия		
						Лист		
						Листов		
						1		
						Евробион АРТ75 (миди) самотек		
						АО "НЭП"		