
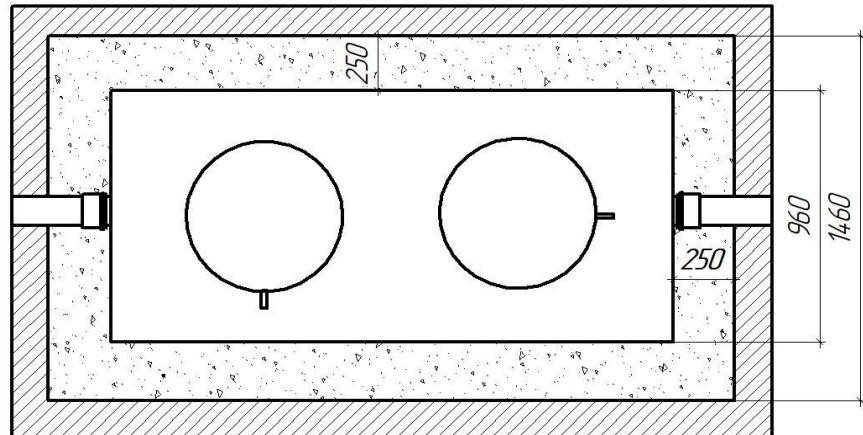


# ЭЛЕМЕНТ

## Инструкция монтажа установки

## Элемент Стандарт ПЛЮС-5

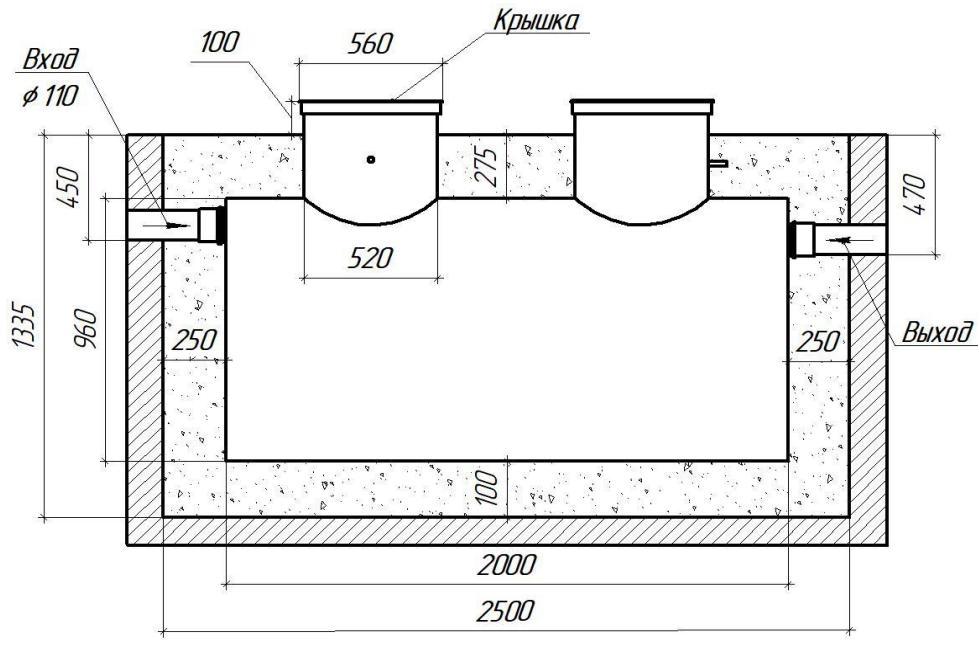

Параметры станции:

| L длина | w ширина | d корпуса | h станции |
|---------|----------|-----------|-----------|
| 2000    | 960      | 955       | 1335      |

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1,5 x 2,5 м глубиной 1,3 м
2. Устройство песчаной подушки на дне котлована толщиной 10 см.
3. Установка станции в котлован на песчаную подушку.
4. Монтаж входного и выходного патрубков.
5. Обратная засыпка котлована -  
осуществляется параллельно с заполнением станции водой,  
на высоту выходящего патрубка (вода в целях пригруза);  
засыпается песком либо отсевом, при этом отсыпка начинается  
с добавлением цемента для получения Цементно-песчаной смеси  
в пропорции 5:1 и отсыпается на высоту 0,9 м  
далее отсыпается без добавления цемента.

В случае стабильности грунтов и отсутствия высоких грунтовых вод, допускается обратная отсыпка без добавления цемента.

Необходимый материал:

- 3,44 м<sup>3</sup> Песок строительный или отсев  
513 кг Цемент (Марка 400 - 500)  
1,18 м<sup>3</sup> Вода (Для заполнения станции в качестве пригруза)

Необходимые работы:

- 4,9 м<sup>3</sup> Объем выборки грунта  
2,3 м<sup>3</sup> Смешивание песка и цемента для получения смеси ЦП  
3,34 м<sup>3</sup> Обратная засыпка ЦПС и песка строительного