



Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

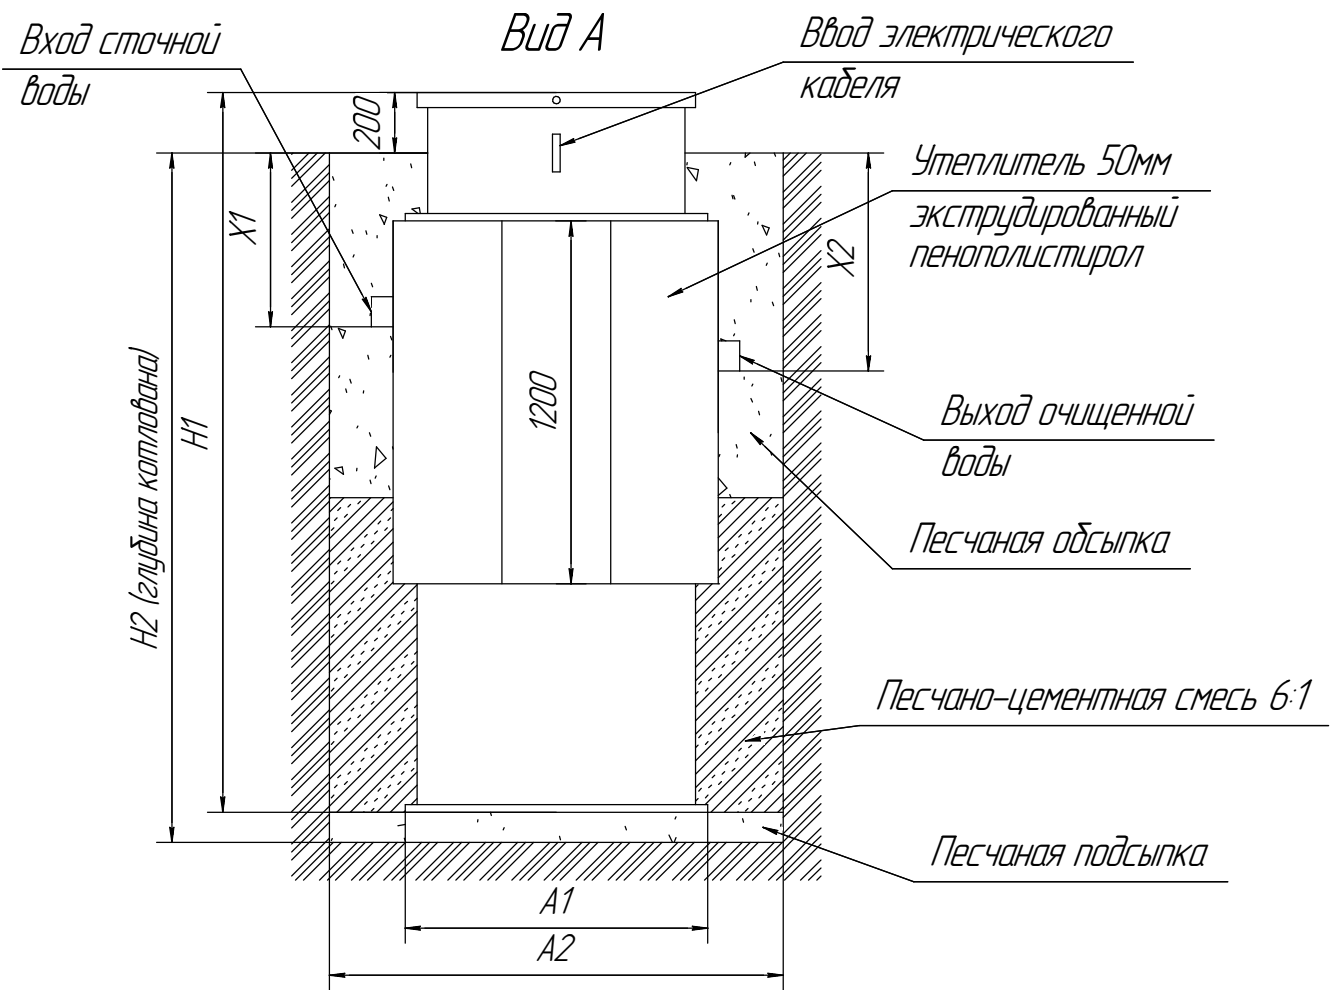

Вид сверху

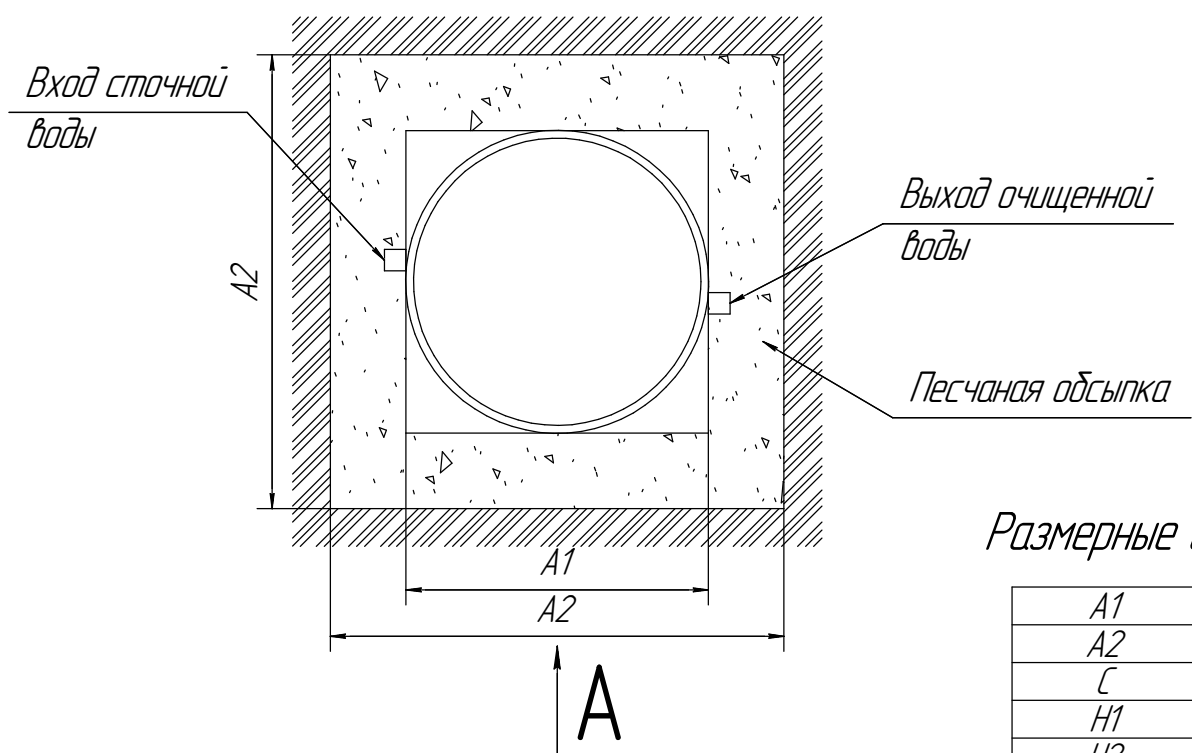


Размерные обозначения

A1	1000мм
A2	1500мм
С	920мм
H1	2110мм
H2	2010мм
X1	до 300мм
X2	до 600мм

Схема №1

Габаритные размеры Евробион РАУНДЗ (стандарт)

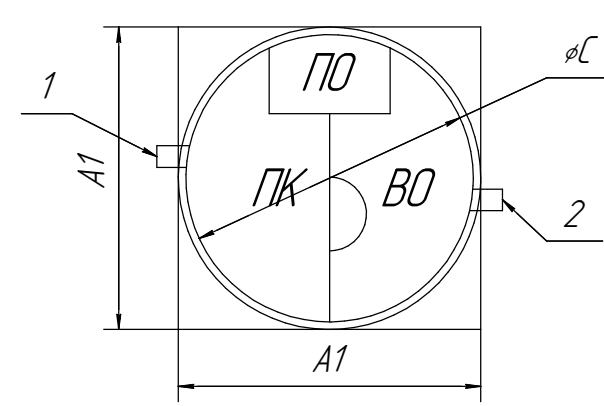

Длина 1000мм
Ширина 1000мм
Высота 2110мм
Вес, макс. 81кг

ПО – приборный отсек;
ПК – приемная камера;
ВО – Вторичный отстойник.

1 – варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при монтаже, либо, по желанию заказчика, на заводе изготовителя (в соответствии с размерами, указанными в заявке на врезку). Ввод может осуществляться в любом месте в ПК.

2 – выход очищенной воды (труба $\phi 110$ монтируется на заводе).

Монтажные и земляные работы проводить согласно СП 129.13330.2019 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

Пояснение к схеме №1

	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1600	1850	300	600
Выход очищенной воды	1400	2030	150	800

Рекомендации к монтажу:

- 1 Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать механическому воздействию, обратную засыпку осуществлять одновременно с заливкой станции водой для компенсации внутреннего и внешнего давления. Нижний метр засыпать песчано-цементной смесью 6:1;
- 2 При определении отметки уровня земли учесть благоустройство участка;
- 3 Рекомендованный диапазон врезки (вход стоков) 300-600мм от уровня земли;
- 4 Расход песка $\approx 6\text{м}^3$; цемента – 5 мешков по 25кг; вода – не менее 1м^3 .

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
						Установка очистки сточных вод, $Q=0.6\text{м}^3/\text{сут}$			Стация	Лист	Листов
											1
						Евробион РАУНДЗ (стандарт)			АО "НЭП"		