Вид А

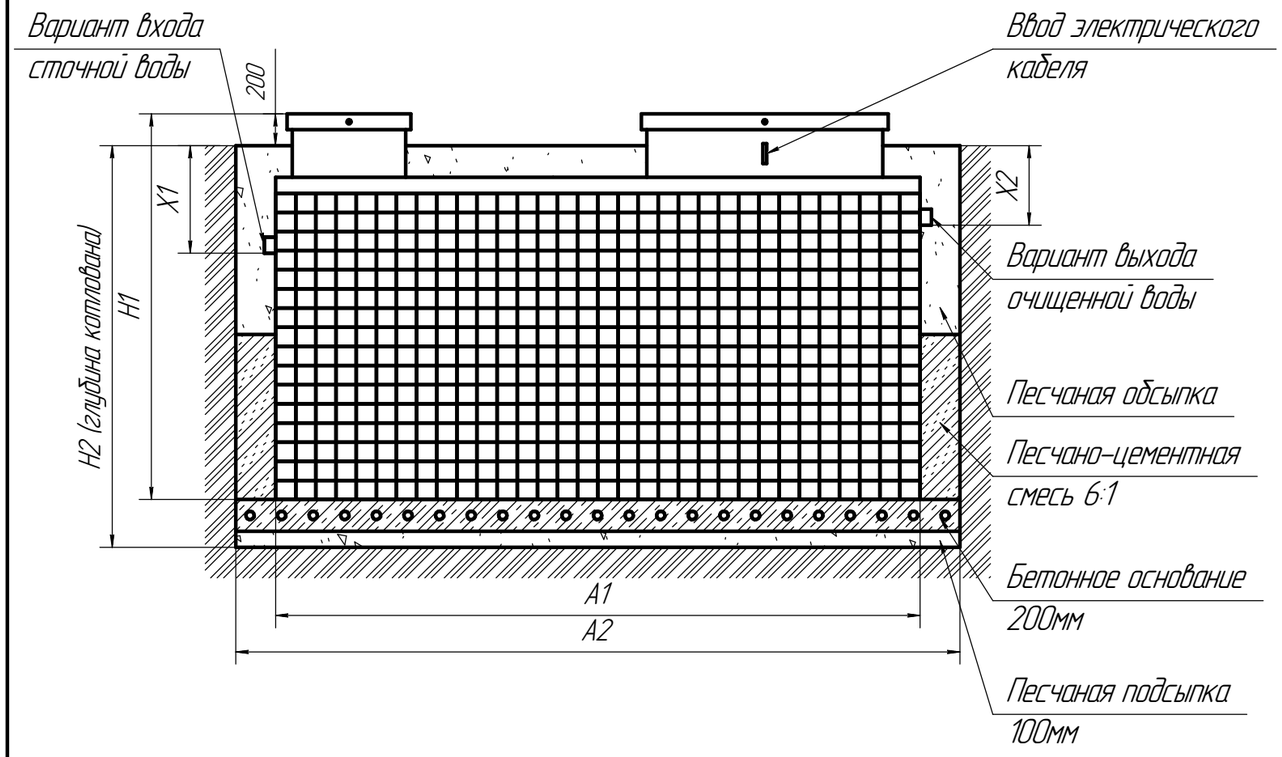

Вид сверху

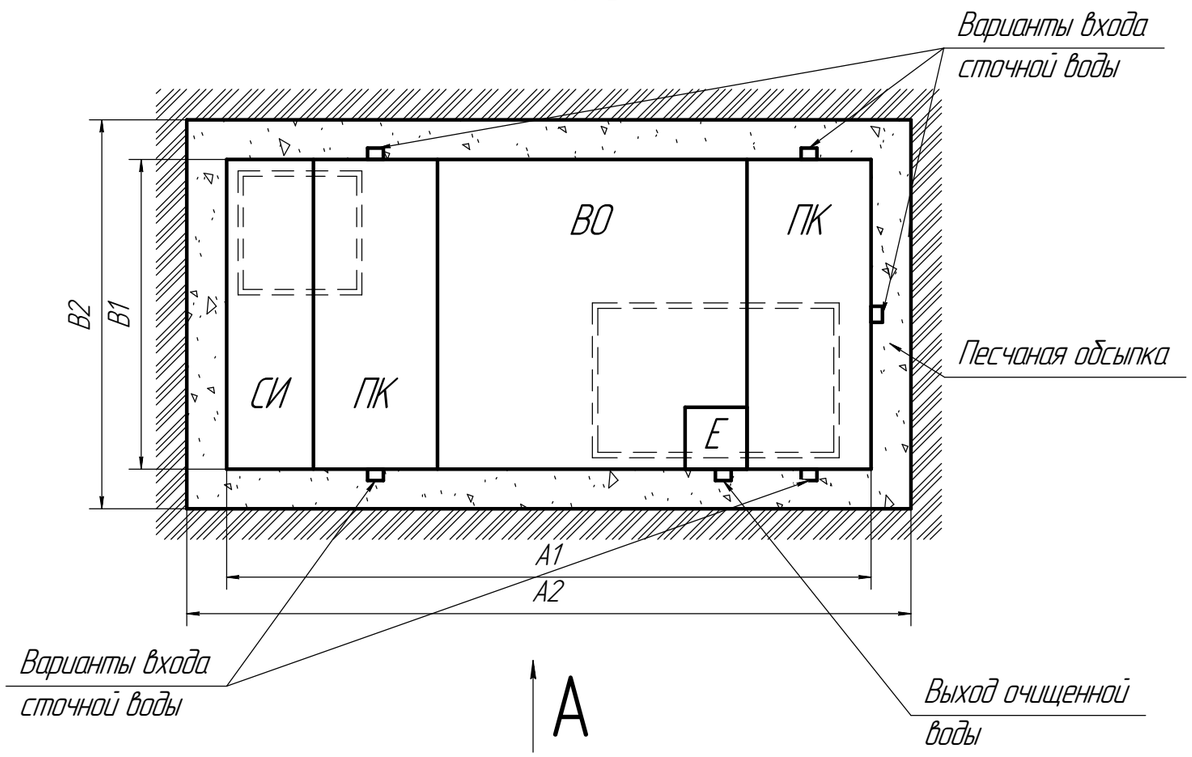

Габаритные размеры и обозначения Евробион АРТ75 (миди) принудительная

A1	4160мм
A2	4660мм
B1	2000мм
B2	2500мм
H1	2530мм
H2	2430мм
X1	до 750мм
X2	до 600мм

Длина	2000мм
Ширина	4160мм
Высота	2530мм
Вес, макс	1160кг

ВО – вторичный отстойник;
ПК – приемная камера;
СИ – стабилизатор ила;
Е – емкость чистой воды

Вход стоков – ввод трубы монтируется при монтаже, либо, по желанию заказчика, на заводе изготовителя (в соответсвии с размерами, указанными в заявке на врезку). Вход может осуществляться в любом месте в ПК. Выход очищенной воды монтируется индивидуально при монтаже.
Монтажные и земляные работы проводить согласно СП 129.13330.2019 "Наружние сети и сооружения водоснабжения и канализации".

Пояснение к схеме

	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1550	1850	450	750
Выход очищенной воды	1700	2100	200	600

Рекомендации к монтажу:

1. Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации;
2. Монтаж станции производить на армированное бетонное основание и песчаную подсыпку, станцию не подвергть механическому воздействию, обратную засыпку осуществлять одновременно с заливкой станции водой для компенсации внутреннего и внешнего давления.
3. Нижний метр засыпать песчано-цементной смесью 6:1;
4. При определении отметки уровня земли учесть благоустройство участка.

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
						Установка очистки сточных вод, Q=15.0м3/сут	Стадия	Лист	Листов
									1
						Евробион АРТ75 (миди) принудительная	АО "НЭП"		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.