
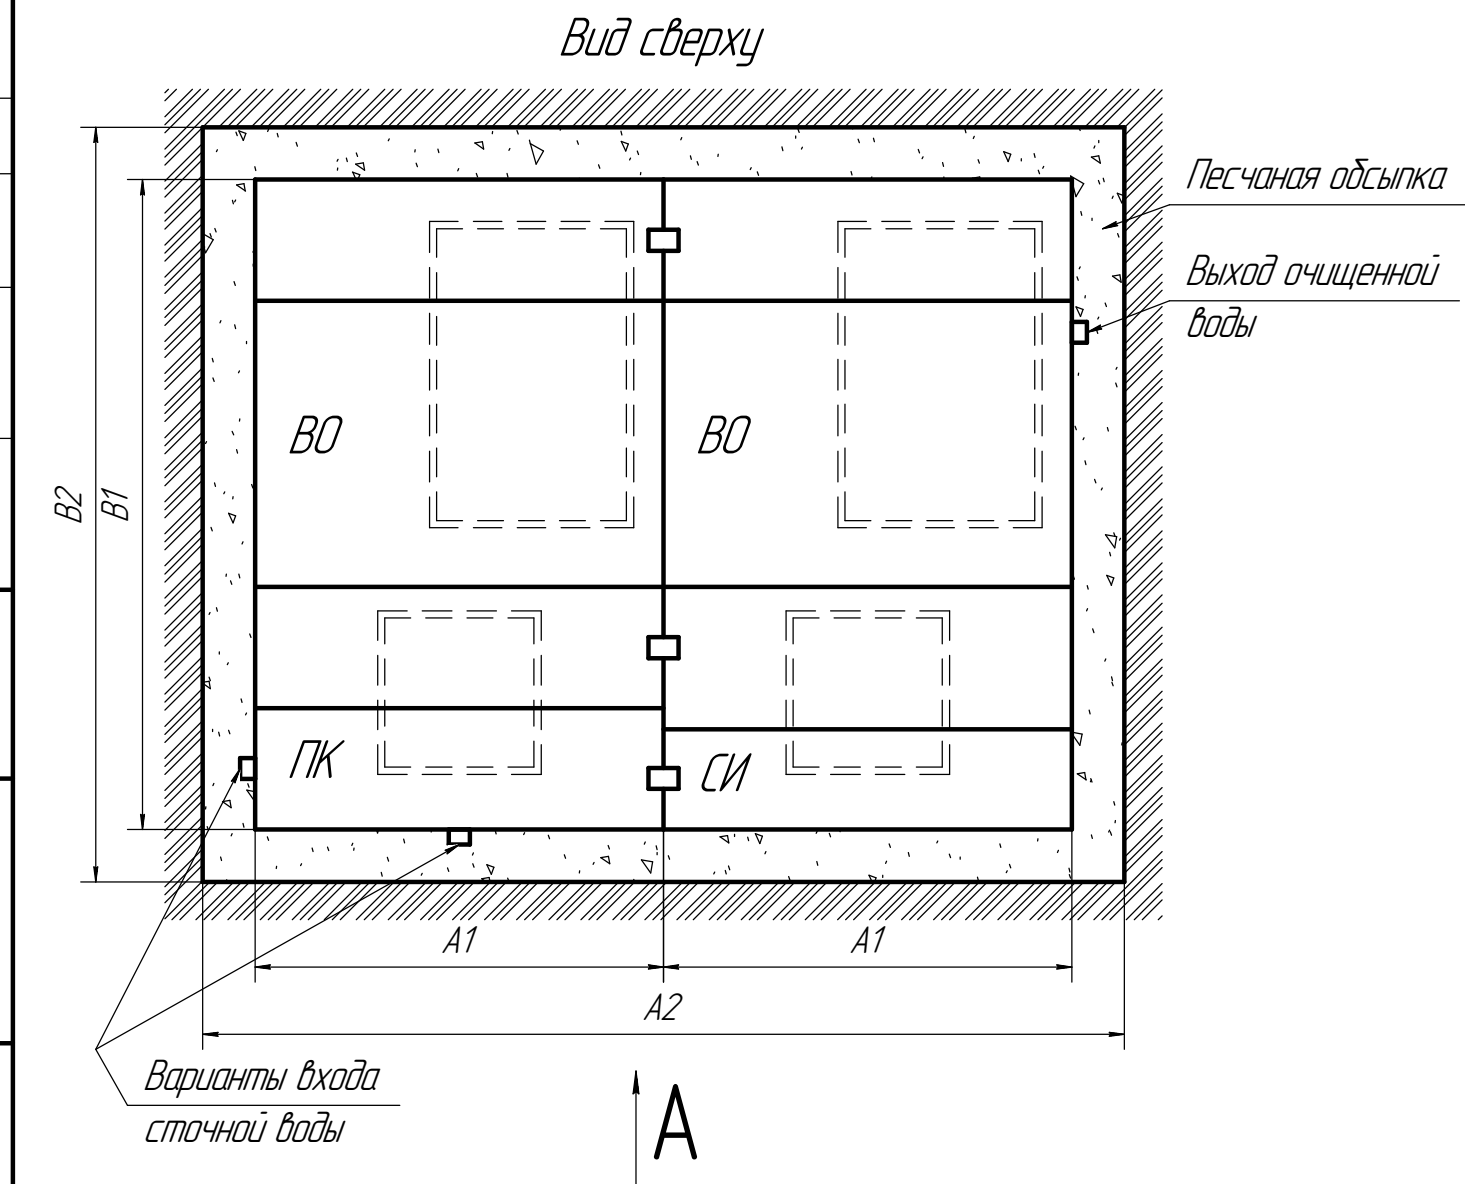


Согласовано

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

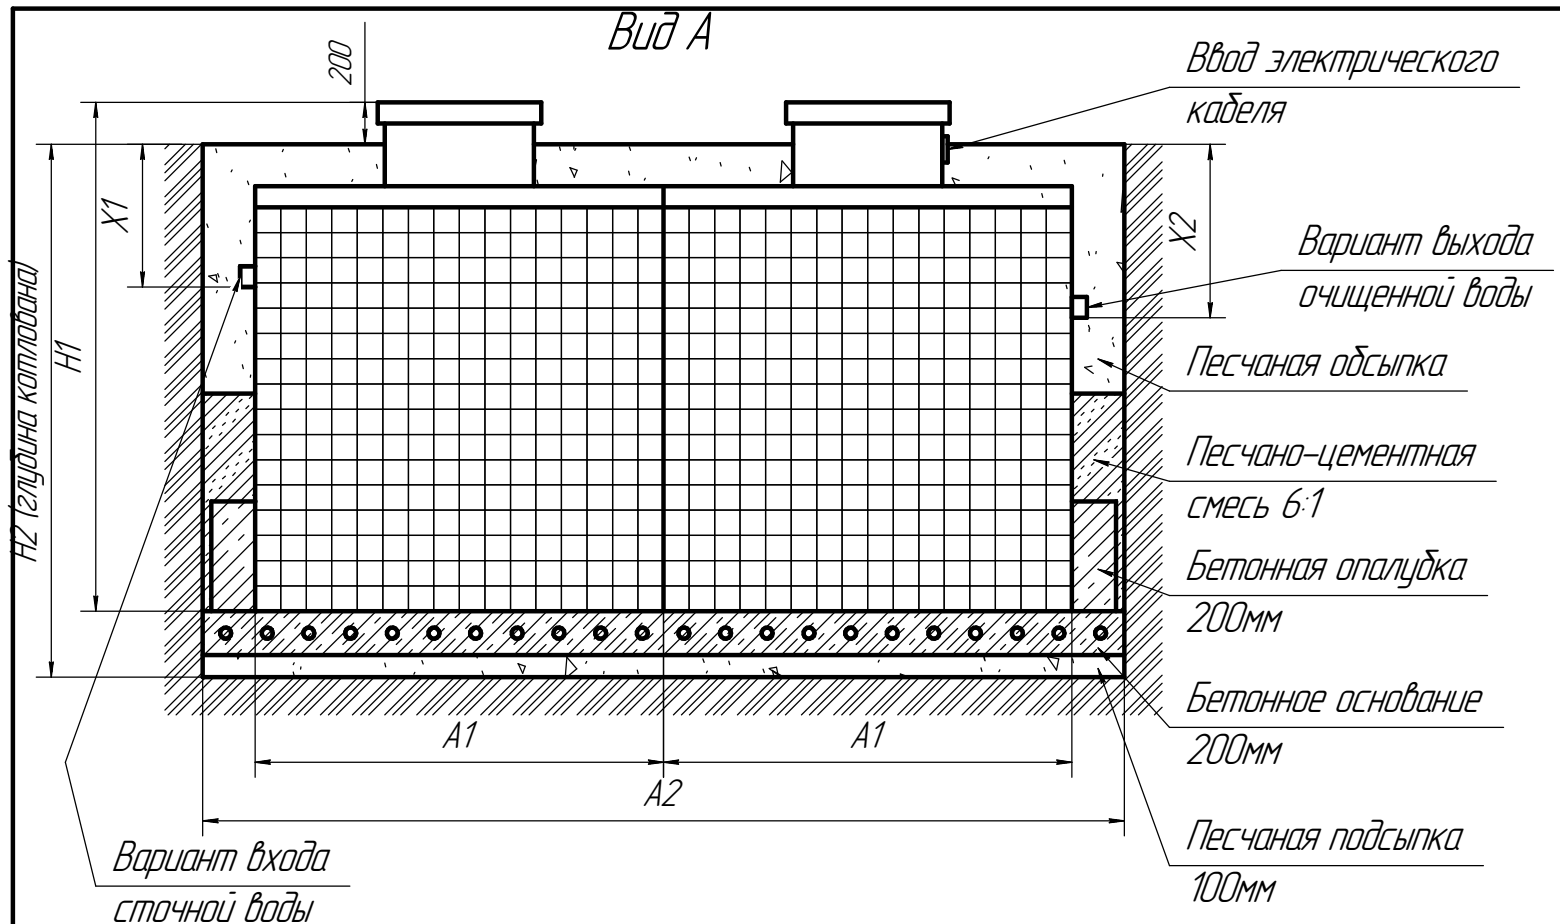

Габаритные размеры и обозначения Евробион АРТ100 2 корпусная (лонг) самотек

A1	2000мм
A2	4500мм
B1	3180мм
B2	3680мм
H1	3030мм
H2	3130мм
X1	до 1200мм
X2	1400мм

Длина 2000мм × 2
Ширина 3180мм × 2
Высота 3030мм × 2
Вес, макс 1980кг

ПК – приемная камера;
ВО – вторичный отстойник;
СИ – стабилизатор ила

Вход стоков – ввод трубы монтируется при монтаже, либо, по желанию заказчика, на заводе изготовителя (в соответствии с размерами, указанными в заявке на врезку). Ввод может осуществляться в любом месте в ПК. Выход очищенной воды – труба $\phi 110$ монтируется на заводе. Монтажные и земляные работы проводить согласно СП 129.13330.2019 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

Пояснение к схеме				
	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1550	1850	950	1200
Выход очищенной воды	1400	1400	1400	1400

- Рекомендации к монтажу:
- Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации;
 - Монтаж станции производить на армированное бетонное основание и песчаную подсыпку, станцию не подвергать механическому воздействию, обратную засыпку осуществлять одновременно с заливкой станции водой для компенсации внутреннего и внешнего давления.
 - Нижний метр засыпать песчано-цементной смесью 6:1;
 - При определении отметки уровня земли учесть благоустройство участка

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Установка очистки сточных вод, Q=20.0м3/сут		
						Евробион АРТ100 2 корпусная (лонг) самотек	Стация	Лист
								Листов
								1
							АО "НЭП"	